















LEGENDA:

-  przycisk ROP-4001M
-  czujka optyczna dymu DOR-4043
-  czujka optyczna DOR-4043+WZ
-  czujka uniwersalna dymu DUR-4043
-  uniwersalna czujka ciepła TUN-4043
-  czujka wielosensorowa DOT-4046
-  moduł kontrolny EWK-4001
-  moduł kontrolno-ster EKS-4001
-  moduł linii konwencjonalnej ADC-4001
-  Moduł 8 wyjściowy EWS-4001
-  sygnalizator akustyczny SA-K7
-  Zasilacz pożarowy Merawex 24V/3A



RZUT 2 PIĘTRA

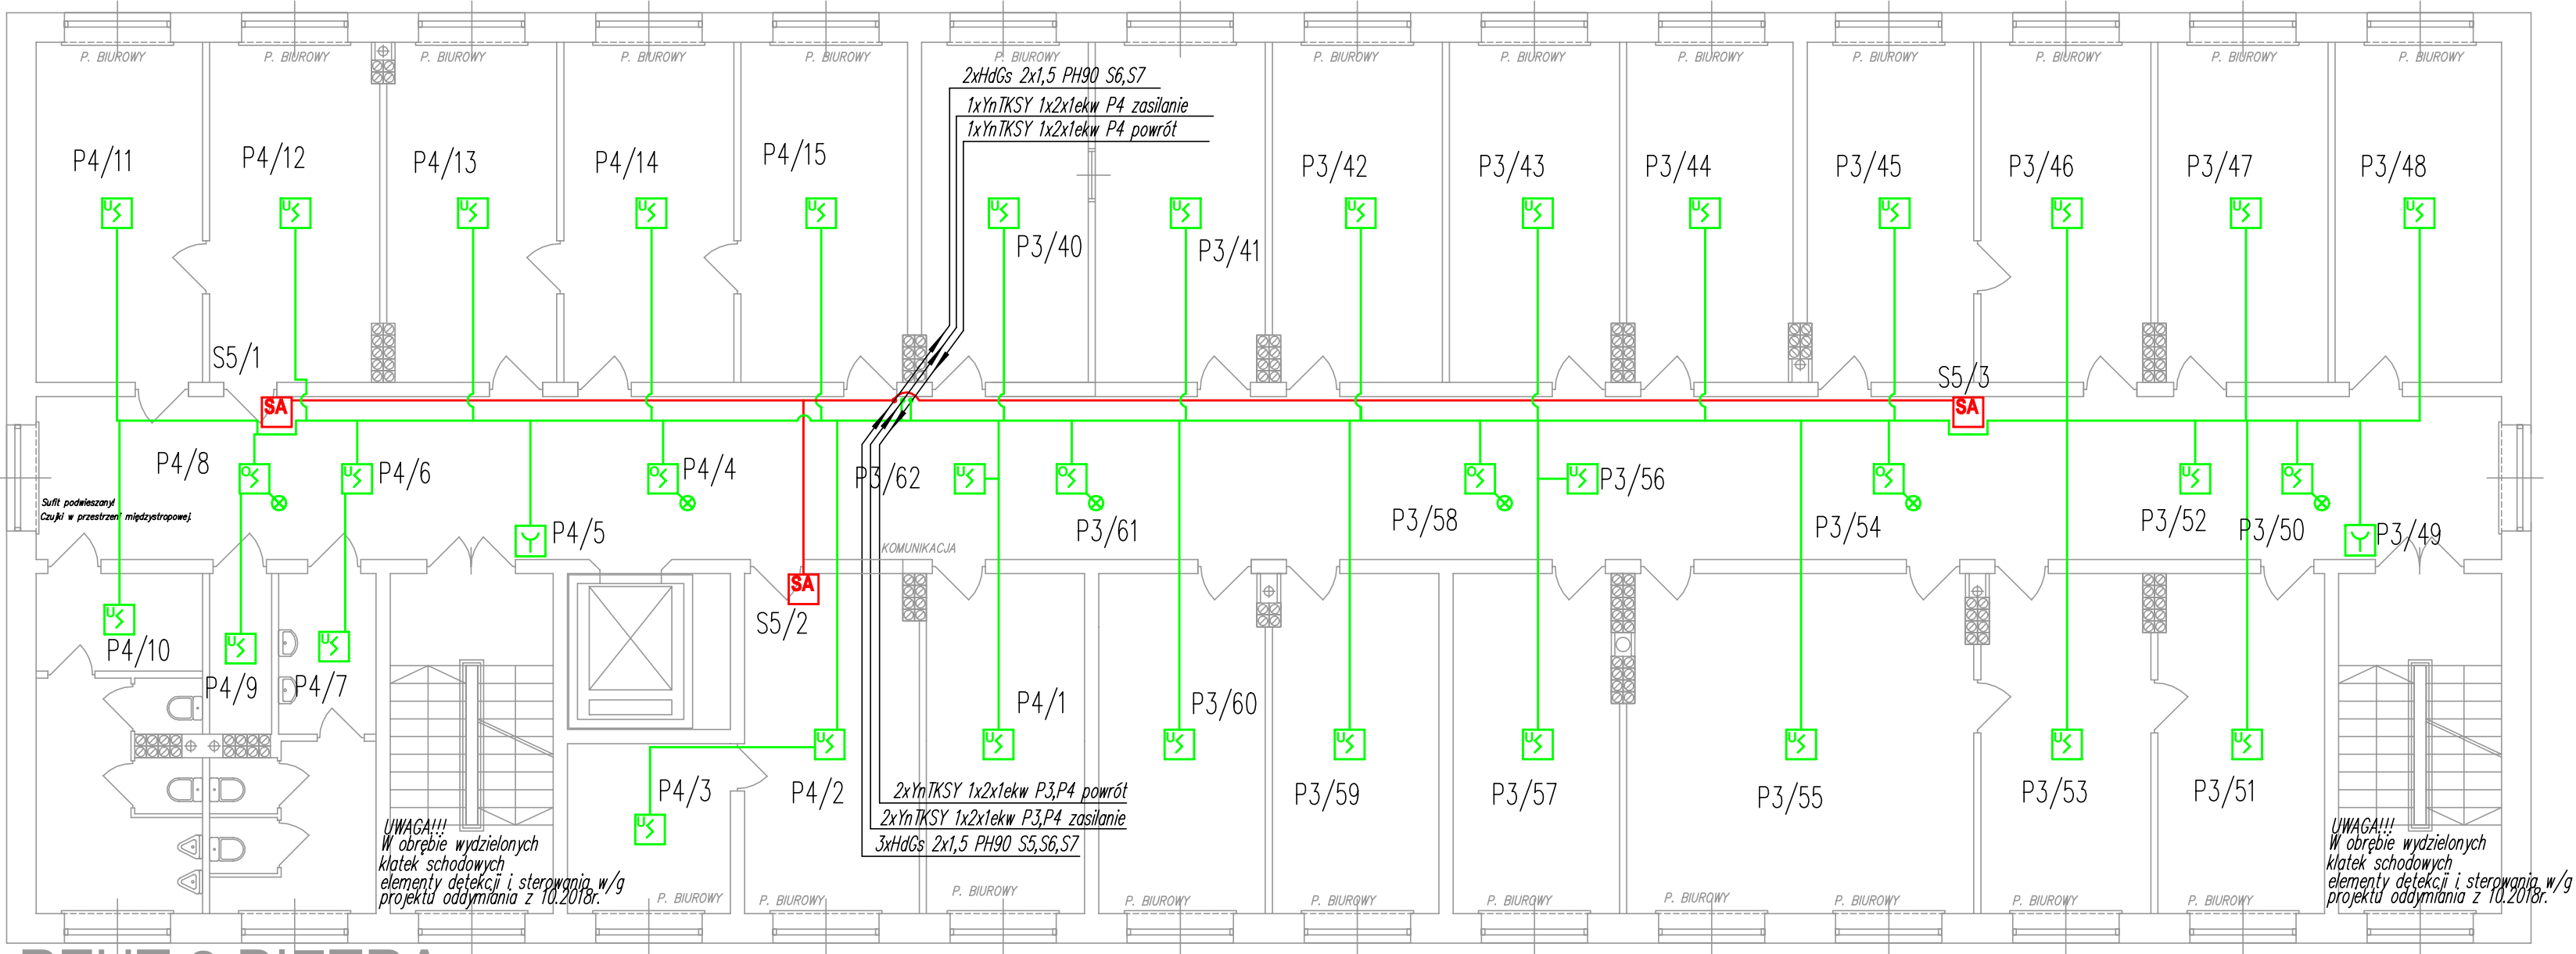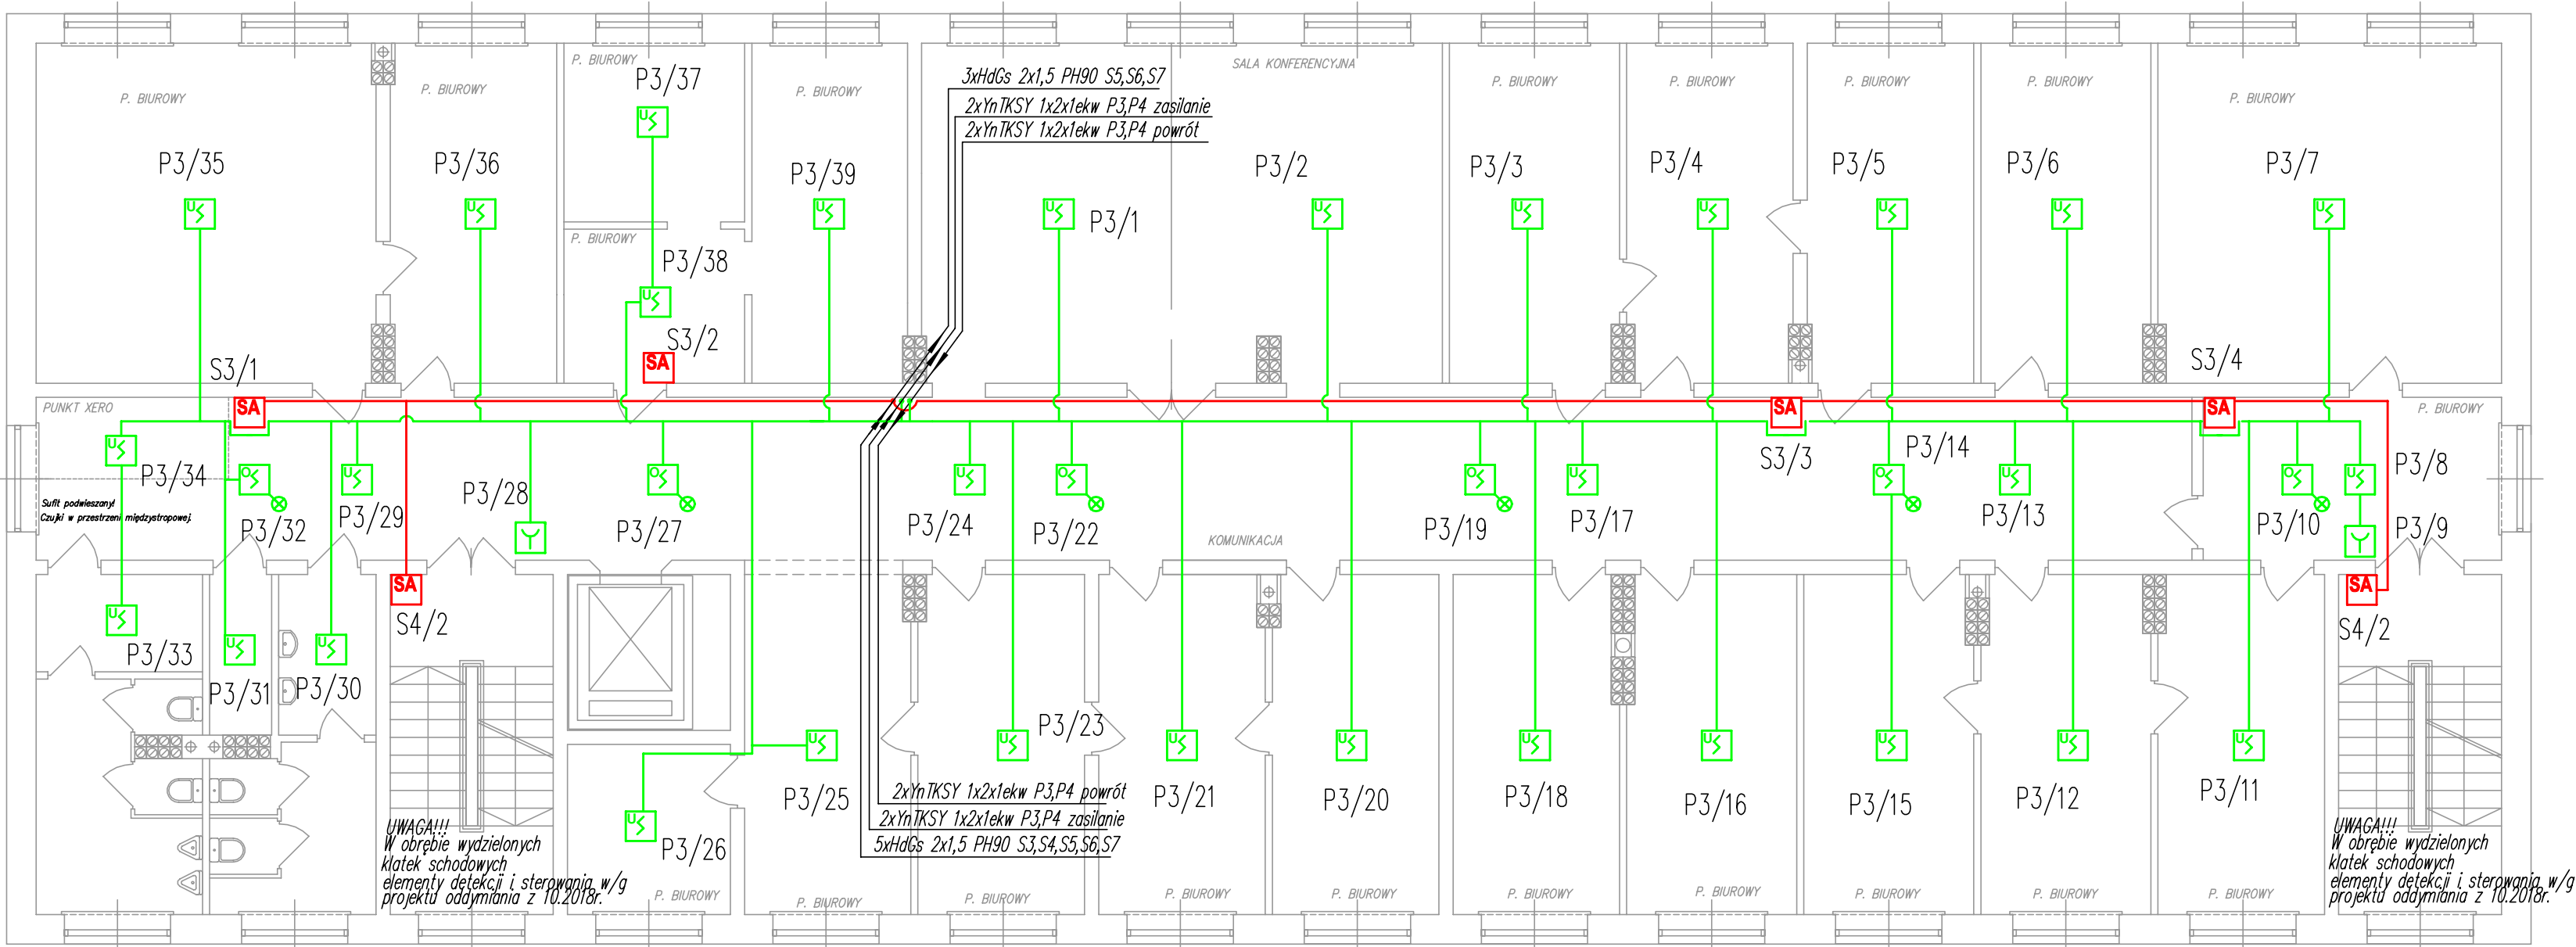

RZUT 1 PIĘTRA

		Wykonawca: NC CONTROL TOMASZ PIWOWARSKI UL. POŁUDNIOWA 29, 96-515 TERESIN	
		Inwestor: STAROSTWO POWIATU GRODZI- -SKIEGO, Ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
Temat: MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM			
Adres inwestycji: ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki			
Faza	DOKUMENTACJA WYKONAWCZA		
Branża	TELETECHNIKA		
Tytuł rysunku	INSTALACJA SSP. RZUT 1 PIĘTRA I 2 PIĘTRA	DATA:02. 2020 SKALA: 1:100	NR RYS: SSP-2
Opracował:	Autorzy mgr inż. Jarosław Kret	Nr uprawnień lic. 0015163	Podpis
Sprawdził:	Tomasz Piwowarski		